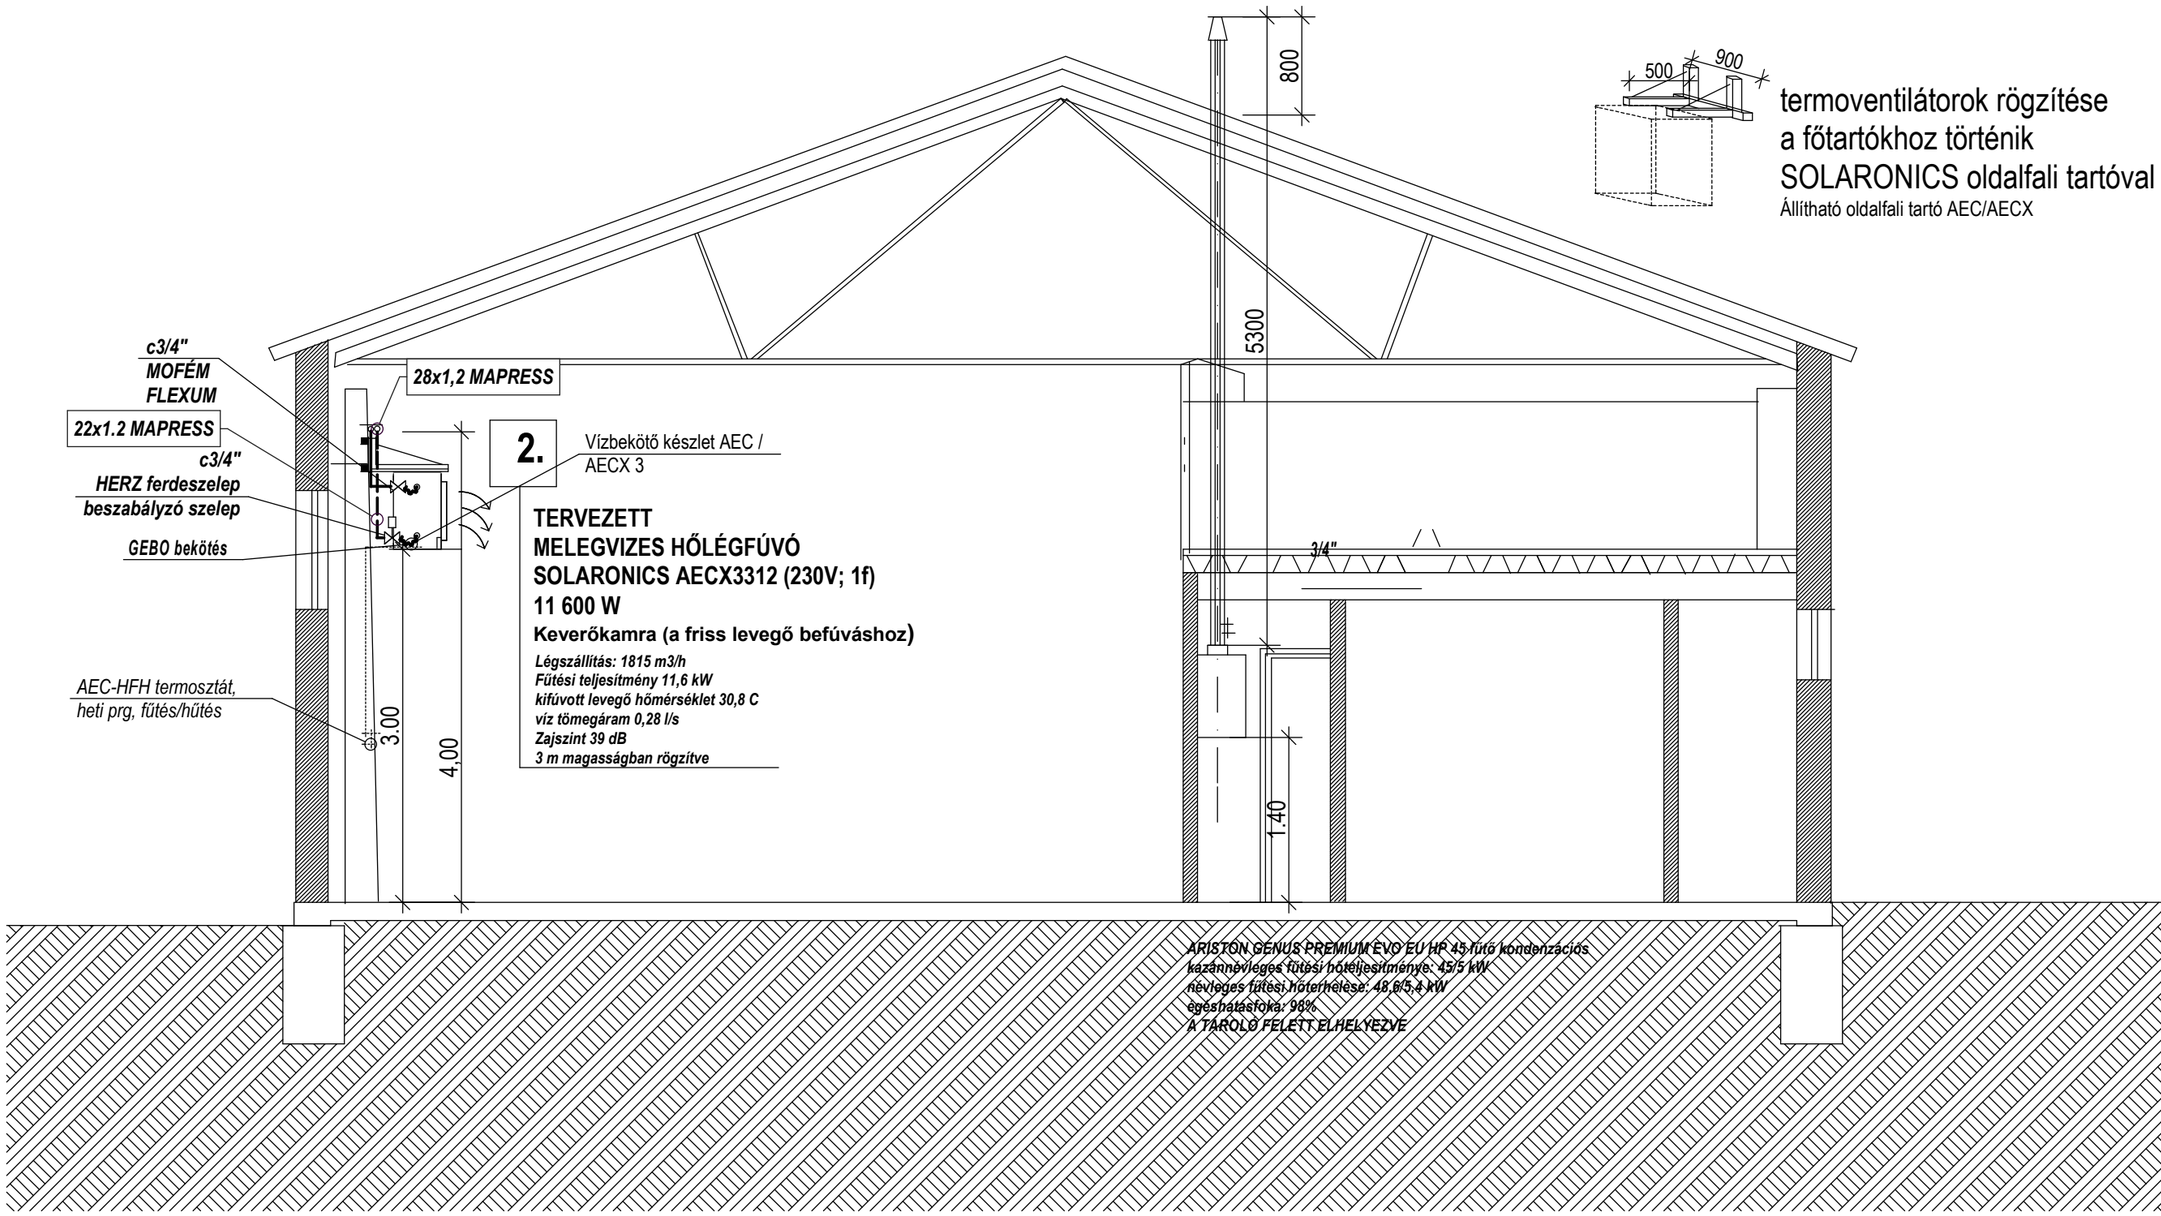

termoventilátorok rögzítése
a főtartókhoz történik
SOLARONICS oldalfali tartóval
Állítható oldalfali tartó AEC/AECX

A radiátorosfűtés
HENCO ötrétegű(PE -Xc/Al/PE-Xc) előreszigetelt cső
Fütési hőfok lépcső: 60/50 C
Rendszer nyomás: 1,5 bar

Q = 623 W
t = 22 C

hőigény
belső hőmérséklet

20x2 PEX

HENCO PE-xc/Al/Pe-Xc
szigetelt standard ötrétegű
cső

A radiátorosfűtés esetén
HENCO ötrétegű(PE -Xc/Al/PE-Xc) előreszigetelt cső
A hőlégfúvó esetében VIEGA PRESTABO szénacél cső
Fütési hőfok lépcső: 60/50 C
Rendszer nyomás: 1,5 bar

Összes hőigény: 26 321 W
A kistzolgáló terekre eső hőigény: 9 416 W
A vállogatóra eső fűtési hőigény: 16 905 W

tervezett fűtési előremenő vezeték
HENCO ötrétegűcső padlóban szerelve

tervezett fűtési viasszatérő vezeték -
HENCO ötrétegűcső padlóban szerelve

A tervlapok együtt kezelendőek a műszaki leírással és a költségvetéssel, a méretek a helyszínen elleőrizendőek!

	Szoliter Kft. Hódmezővásárhely, Ferenc utca 18-20. Tel./fax: 62/222-485	
Építtető:	Mórahalom Városi Önkormányzat Mórahalom, Szentháromság tér 1.	Kelt.: **2017.aug.**
Építés helye:	Mórahalom, Kissori út 6.sz. 919 HRSZ.,	Helyrajzi szám: **919**
Munka megnevezése:	**ZÖLDSÉGFELDOLGOZÓ FŰTÉS SZERELÉS KIVITELI TERVE**	
Rajz megnevezése:	**FŰTÉSSZERELÉS**	Méretarány: **1:50**
Tervezők:	Balla János 6800 Hódmezővásárhely Vörösmarty u. 1. tel: 30 / 3031-071 Engedélyszám: G- 06-0750	**Gf-3**